


VSTUP POTR. DO GARÁŽÍ 1 : 25

SOUČASNÝ STAV

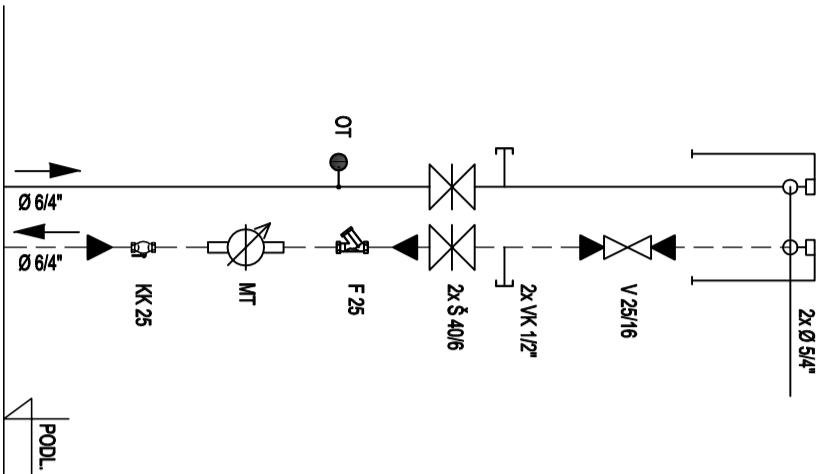

NOVÝ STAV



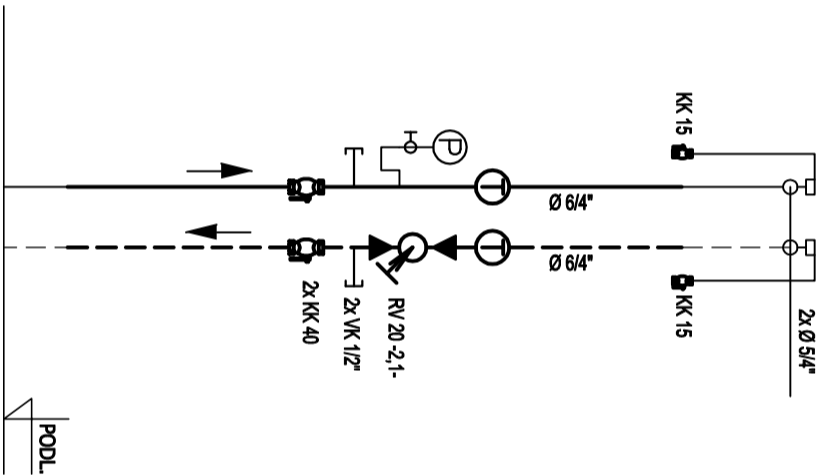


SCHÉMA PŘIPOJENÍ NA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ bez měř.

SOUČASNÝ STAV

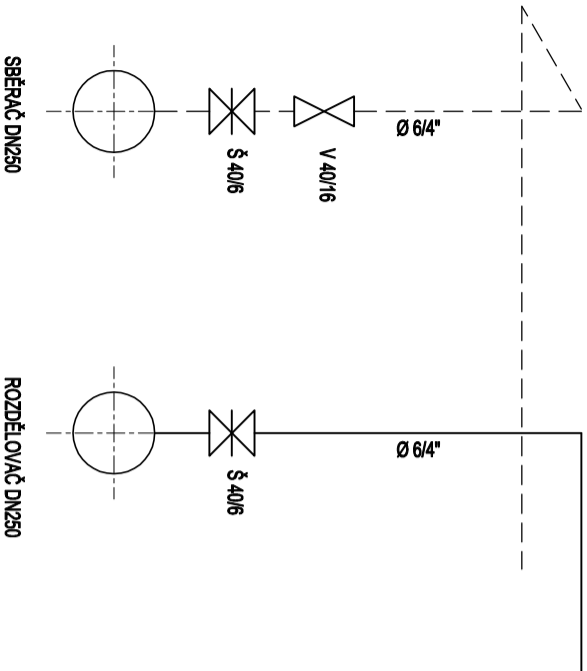

NOVÝ STAV

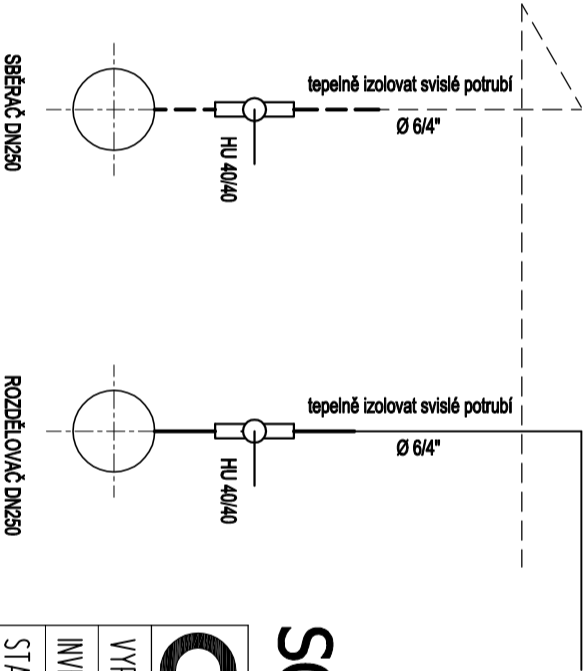

SO - 07 GARÁŽE

CENTROTERM - PROJEKCE V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ	
KAMENEC 11, 534 01 HOLICE ☎ 469 638 324, mob. 776 333 723	
VYPRACOVAL	Vladimír Kohoutek - IČO 162 488 13 - Centroterm spol. s r.o.
INVESTOR	Dopravní podnik města Pardubic, a.s. Teplého 214/1, 532 20 Pardubice
STAVBA	REKONSTRUKCE OBJEKTIVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC V AREÁLU DPM
NÁZEV	VSTUP POTRUBÍ DO GARÁŽÍ A PŘIPOJENÍ NA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ V OBJEKTU PS
ČÁST	STROJNĚ TEPELNÁ

KK	UZAVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT GIACOMINI R910X - ZÁVITOVÝ S DADO KOULÍ
HU	HORKOVODNÍ PŘÍVAŘOVACÍ UZÁVĚR - PM40
RV	REGULAČNÍ VENTIL STAD DN50 BEZ VYPOUŠTĚNÍ, NASTAVIT NA HODNOTU REGULACE -2,1-
F	VODNÍ FILTR - ZÁVITOVÝ
V	REGULAČNÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ - STÁVAJÍCÍ
T	TEPLOMĚR KRUHOVÝ VČ. TLAKOVÉ JÍMKY
P	TLAKOMĚR D100 VČ. ZKUŠ. KOHOUTU A SMYČKY, ROZSAH 0 - 6 BAR, SPOD. PŘÍPOJ
Š	ŠOUPÁTKOVÝ PŘÍRUBOVÝ UZÁVĚR - STÁVAJÍCÍ
VK	VYPOUŠTĚČI A NAPUŠTĚČI KULOVÝ KOHOUT - STÁVAJÍCÍ / NOVÝ
MT	MĚŘIČ TEPLA POLLUCOM (SPX) - STÁVAJÍCÍ
OT	ODPOROVÝ TEPLOMĚR MĚŘIČE TEPLA - STÁVAJÍCÍ

—————	potrubí ÚT přívodní - nové
-----	potrubí ÚT zpětné - nové
—————	potrubí ÚT přívod - stávající
-----	potrubí ÚT zpětné - stávající